



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:HM226-230046

样品名称 浸渍胶膜纸饰面包花板

型号规格 500mm×500mm×18mm LSB欧松板

委托单位 丽特曼(太仓)新材料科技有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：HM22-230072

报告编号：HM226-230046
第1页共3页

| | | | |
|------|--|------|----------------|
| 委托单位 | 丽特曼（太仓）新材料科技有限公司 | 联系方式 | 0512-53833932 |
| 单位地址 | 江苏省太仓市浏河镇北海路109号 | 委托日期 | 2023年03月16日 |
| 样品名称 | 浸渍胶膜纸饰面刨花板 | 样品编号 | HM22-230072-01 |
| 生产单位 | 丽特曼（太仓）新材料科技有限公司 | 生产日期 | 2023.3.1 |
| 型号规格 | 500mm×500mm×18mm LSB欧松板 | 批号 | -- |
| 样品数量 | 500mm×500mm 2块 | 代表数量 | -- |
| 商 标 | LiteMax | 到样日期 | 2023年03月16日 |
| 样品状态 | 详见报告附图。 | | |
| 判定依据 | GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》 | | |
| 检验日期 | 2023年03月30日~2023年04月17日 | 签发日期 | 2023年04月19日 |
| 检验地点 | 上海市申富路568号 | | |
| 检验结论 | 送检的样品经检测，按上述判定依据的要求，判定为合格。 检验机构（盖章） | | |
| 备 注 | 1.经委托方确认，样品为双饰面板。 | | |

批准：徐景

审核：杨叶辉

编制：叶瑞翔



上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：HM22-230072

报告编号：HM226-230046
第2页 共3页

| 检测结果汇总 | | | | | |
|--------|---|--------|-------|-----------------|------|
| 序号 | 检测项目 | 标准值 | 检测结果 | 检测方法 | 单项判定 |
| 1 | 甲醛释放量, mg/m ³ | ≤0.124 | 0.018 | GB/T 17657-2013 | 符合 |
| 说明 | 1. 本次检测为全项目检测。 2. 根据测试结果, 依据GB/T 39600-2021判定为E _{NF} 级。 | | | | |

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

- 声明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。




上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检验检测报告

检验类别：普通送样
委托编号：HM22-230072

报告编号：HM226-230046
第3页共3页

报告附图

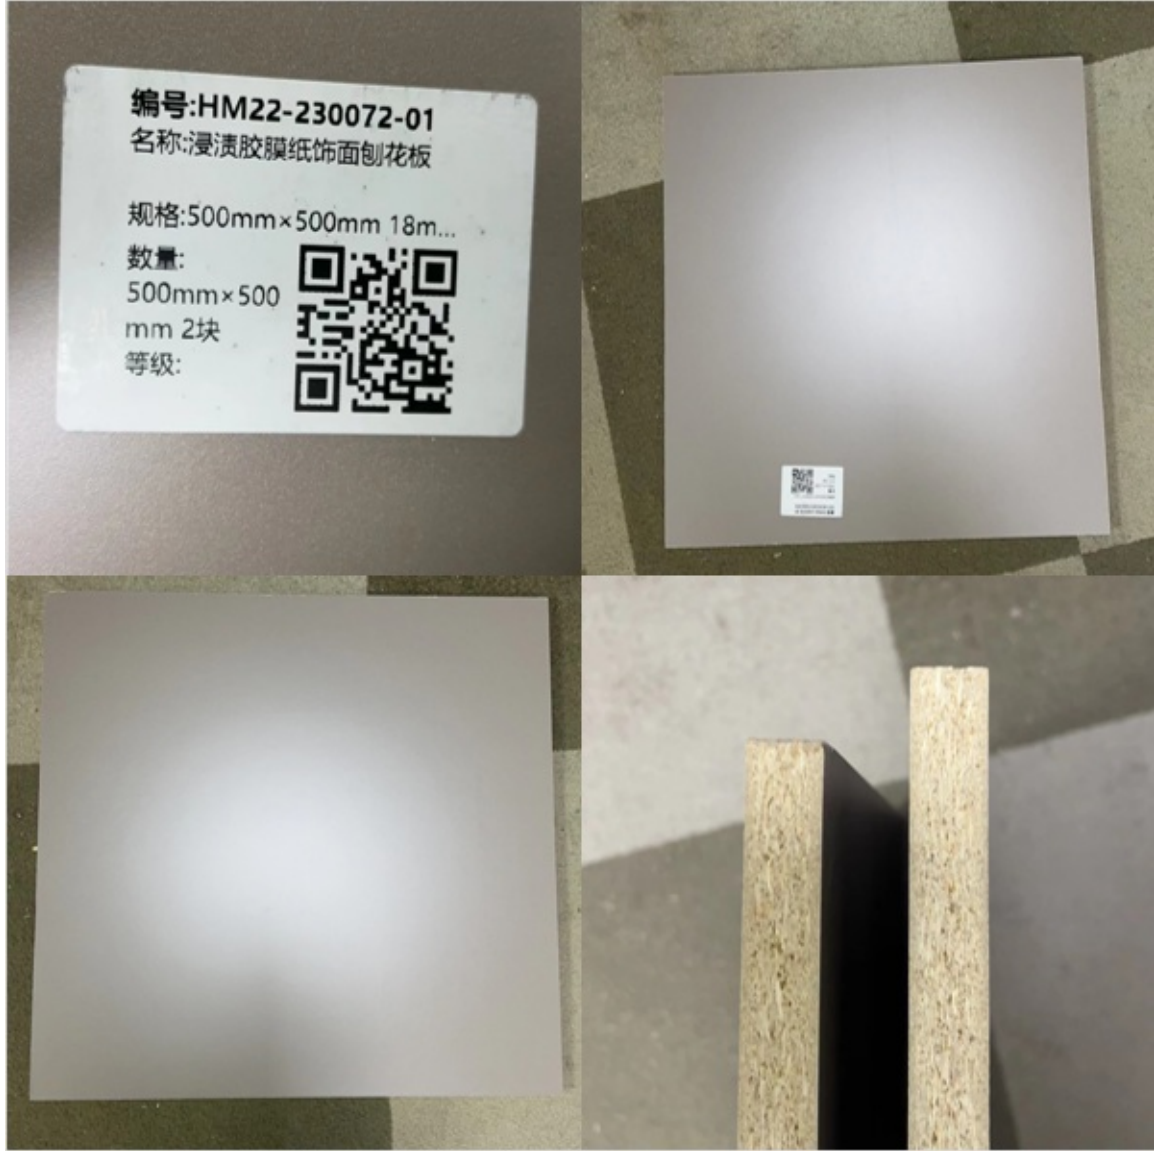

有限公司

(本报告内容结束)